

Almedals Trägolvsaktiebolag  
Arendalsvägen 33 B  
434 39 KUNGSBACKA

## Bestämning av stegsljudsförbättring för en golvbeläggning på betongbjälklag - Provning i laboratorium enligt ISO 10140-1 och -3

(1 bilaga)

### Uppdragsgivare

Almedals Trägolvsaktiebolag

### Provobjekt

Provning av golvbeläggning benämnd som Ädelträtilja 21 mm, 180 mm, genomfördes i RISE stegsljudslaboratorium på referensbjälklaget av betong. Golvet består av sågat och hyvlat trävirke (brädor) av ek med fräst not och fjäder mellan dess gränsytor för att få mekanisk låsning i vertikalled. För att sammanfoga dem så kan det krävas att man mekaniskt slår ihop bit för bit. Bräd-elementen har ett delningsmått på 18,0 cm i tvärsled. Tjocklek på trä är 21 mm och den på undersidan limmade korkmattan är 2 mm tjock.

Golvet limmades på betongbjälklaget med Wakollim 0,6 kg/m<sup>2</sup>. Montering genomfördes av Almedals Trägolvsaktiebolag. Golvet lades för att torka över natten (> 16 h).

Bilder på provobjektet visas i rapporten.

### Provningsdatum

2022-04-11

### Resultat

Resultaten kan användas när golvbeläggningen appliceras på ett styvt betongbjälklag. Högre  $\Delta L_w$  och  $\Delta L_w + C_{1\Delta}$  innebär en stegsljudsmässigt bättre golvbeläggning.

Resultat sammanfattas i tabell 1. I bilagorna finns en mer komplett redovisning.

Resultaten gäller enbart för provade objekt.

#### RISE Research Institutes of Sweden AB

Postadress  
Box 857  
501 15 BORÅS

Besöksadress  
Brinellgatan 4  
504 62 Borås

Tfn / Fax / E-post  
010-516 50 00  
033-13 55 02  
info@ri.se

Konfidentialitetsnivå  
K2 - Intern

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred.nr. 1002  
Provning  
ISO/IEC 17025

Tabell 1 – Resultat från laboriemätning

Ädelträtilja, 21 mm, med korkmatta	Vägd stegljuds- förbättring $\Delta L_w$ (dB)	Anpassningsterm för stegljudsförbättringen $C_{I\Delta}$ (dB)	Bilaga
Limmad på betongbjälklag	11	-8	1

### Användning av resultat

För ett valfritt styvt betongbjälklag med en golvbeläggning med känd stegljudsförbättring kan vägd stegljudsnivå plus anpassningsterm beräknas enligt:

$$L_{n,w} + C_I = L_{n,w,1} + C_{I,1} - \Delta L_w - C_{I\Delta}$$

För ett valfritt styvt betongbjälklag med en golvbeläggning med känd stegljudsförbättring kan vägd stegljudsnivå beräknas enligt:

$$L_{n,w} = L_{n,w,1} - \Delta L_w$$

där

$L_{n,w,1}$  = Stegljudsnivån för det aktuella betongbjälklaget utan golvbeläggning.

$C_{I,1}$  = Anpassningstermen för det aktuella betongbjälklaget utan golvbeläggning.

$\Delta L_w$  = Vägd stegljudsförbättring för golvbeläggningsen.

$C_{I\Delta}$  = Anpassningstermen för golvbeläggningsen.

### Mätmetod

Mätningar och utvärderingar har utförts enligt SS-EN ISO 10140-1:2021, SS-EN ISO 10140-3:2021 och SS-EN ISO 717-2:2020.

Stegljudsförbättringen  $\Delta L$  har bestämts enligt:

$$\Delta L = L_{n,0} - L_n$$

där  $L_{n,0}$  avser normaliserad stegljudsnivå i mottagarrummet utan golvbeläggning och  $L_n$  är normaliserad stegljudsnivå i mottagarrummet med golvbeläggning. Med normalisering avses omräkning till referensabsorption 10 m<sup>2</sup> Sabine i mottagarrummet med hjälp av uppmätt efterklangtid.

Vägd stegljudsförbättring har bestämts enligt:

$$\Delta L_w = 78 - L_{n,r,w}$$

där  $L_{n,r,w}$  är den vägda och mot ett referensbjälklag normaliserade stegljudsnivån.

Anpassningstermen för golvbeläggningsars stegljudsdämning,  $C_{I\Delta}$ , beräknas enligt följande:

$$C_{I\Delta} = C_{I,r,0} - C_{I,r}$$

där

$C_{I,r}$         anpassningstermen för referensgolvet med den provade golvbeläggningsen

$C_{I,r,0}$      anpassningstermen för referensgolvet ( $C_{I,r,0} = -11$  dB)

Golvbeläggningen monterades på ett 150 mm tjockt betongbjälklag med måtten 3,2 m x 4,2 m i RISE stegljudslaboratorium. (Bjälklaget var ej upplagt på gummilister). Mottagarrummets volym är 138 m<sup>3</sup>. Som ljudkälla vid stegljudstesterna användes en standardiserad stegljudsmaskin.

Vid mätningen användes 6 positioner för stegljudsmaskinen. Mättiden var 64 s per position.

### Mätförhållanden

Lufttryck: 991±20 hPa, temperatur: 19,7±2° C och luftfuktighet: 26,0±5% RH

### Montering och förutsättningar

Golvbeläggningen lades på RISE:s betongbjälklag för mätning av stegljudsförbättring

### Bilder på golvbeläggningen



*Bild 1 – Översida på golvbräderna.*





*Bild 2 – Undersidan av golvbrädorna med den pålimmade korkmattan.*



*Bild 3 – Golvet under provning.*

## Mätosäkerhet

Mätosäkerheten  $\sigma_{R95}$ , enligt ISO 12999-1:2020, med avseende på reproducerbarheten av reduktionstalet visas i Tabell 2. Tabellen visar den övre gränsen av den expanderade dubbelsidiga mätosäkerheten vid täckningsfaktorn  $k=2$  (motsvarande 95 % konfidensnivå).

Tabell 2 – Mätosäkerhet

1/3-oktavband (Hz)	Mätosäkerhet, $\sigma_{R95}$ (dB)
50	2,6
63	2,4
80	2,2
100	2,0
125	2,0
160	2,0
200	2,0
250	2,0
315	2,0
400	2,2
500	2,4
630	2,6
800	3,2
1000	3,8
1250	4,4
1600	5,0
2000	5,6
2500	6,4
3150	7,2
4000	8,0
5000	8,8
$\Delta L_w$	2,2

## Utrustning

Instrument	Tillverkare	Typ	Serie/SP no.
Ljudanalysator	Norsonic	850	BX41345
Kalibratör	Brüel & Kjær	4230	500930
Mikrofon mottagarum	Brüel & Kjær	4166	(M25) 500042
Mikrofon förstärkare mottagarum	Brüel & Kjær	2619	502245
Mikrofon bom mottagarum	Brüel & Kjær	3923	500473
Mikrofonspänningsaggregat mottagarum	Brüel & Kjær	2804	502330
Stegljudsapparat	Norsonic	NOR277	BX32953

**RISE Research Institutes of Sweden AB**  
**Bygg och fastighet - Klimatskal och byggnadsfysik**

Utfört av



Henrik Hellgren

Granskat av



Geir Andresen

**Bilaga**

## Bilaga 1

**Förbättring av stegljudsnivå enligt ISO 10140-1**

Laboratiemätning av stegljudsförbättring hos golvbeläggningar på tungt referensbjälklag

Uppdragsgivare: Almedals trägolvaktiebolag

Mätdatum: 2022-04-11

Tillverkare:

Mätrum:

Montering:

Benämning på provobjekt

Beskrivning av provobjekt: Ädelträtilja, 21mm, med korkmatta  
Limmad på betongbjälklag med Wakollim 0,6 kg

Receiving room:

Volume: 132,8 m<sup>3</sup>  
Air temperature: 19,7 °C  
Relative air humidity: 26,0 %  
Static pressure: 99,1 kPa


Source room:

Volume: 102,8 m<sup>3</sup>  
Air temperature: 19,7 °C  
Relative air humidity: 26,0 %  
Type of reference floor: Heavyweight

Mass per unit area:

----- frekvensområde för utvärdering enligt ISO 717-

Curing time:

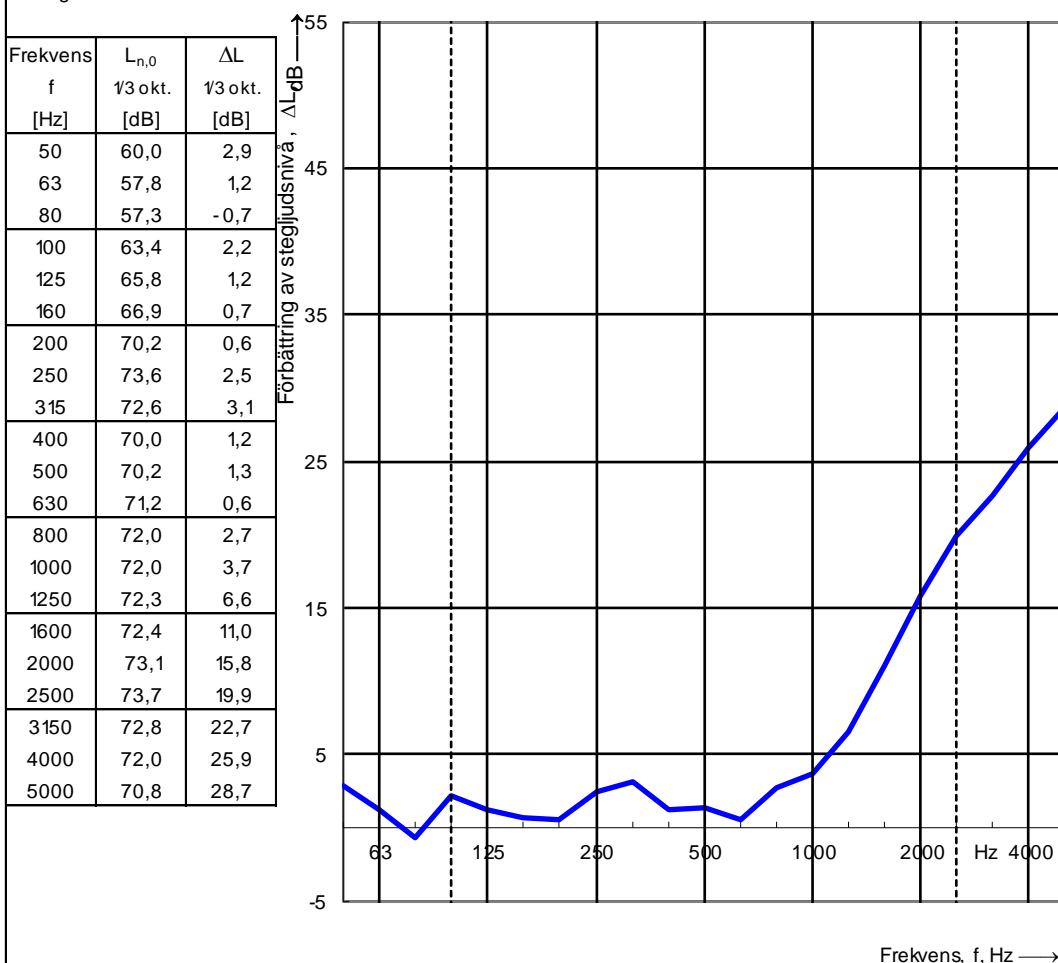

Utvärdering enligt ISO 717-2

 $\Delta L_w = 11 \text{ dB}$  $C_{l,\Delta} = -8 \text{ dB}$  $C_{l,r} = -3 \text{ dB}$ 

The results are based on a test performed with an artificial source under laboratory conditions (engineering method) with the specified reference floor.

# Verifikat

Transaktion 09222115557468176897

## Dokument

Geir

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2022-04-28 15:56:16 CEST (+0200) av Henrik  
Hellgren (HH)

Färdigställt 2022-04-28 16:02:00 CEST (+0200)

## Signerande parter

Henrik Hellgren (HH)

RISE Research Institutes of Sweden AB

Org. nr 556464-6874

henrik.hellgren@ri.se



Signerade 2022-04-28 16:02:00 CEST (+0200)

Geir Andresen (GA)

RISE Research Institutes of Sweden AB

Org. nr 556464-6874

geir.andresen@ri.se



Signerade 2022-04-28 16:00:15 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

